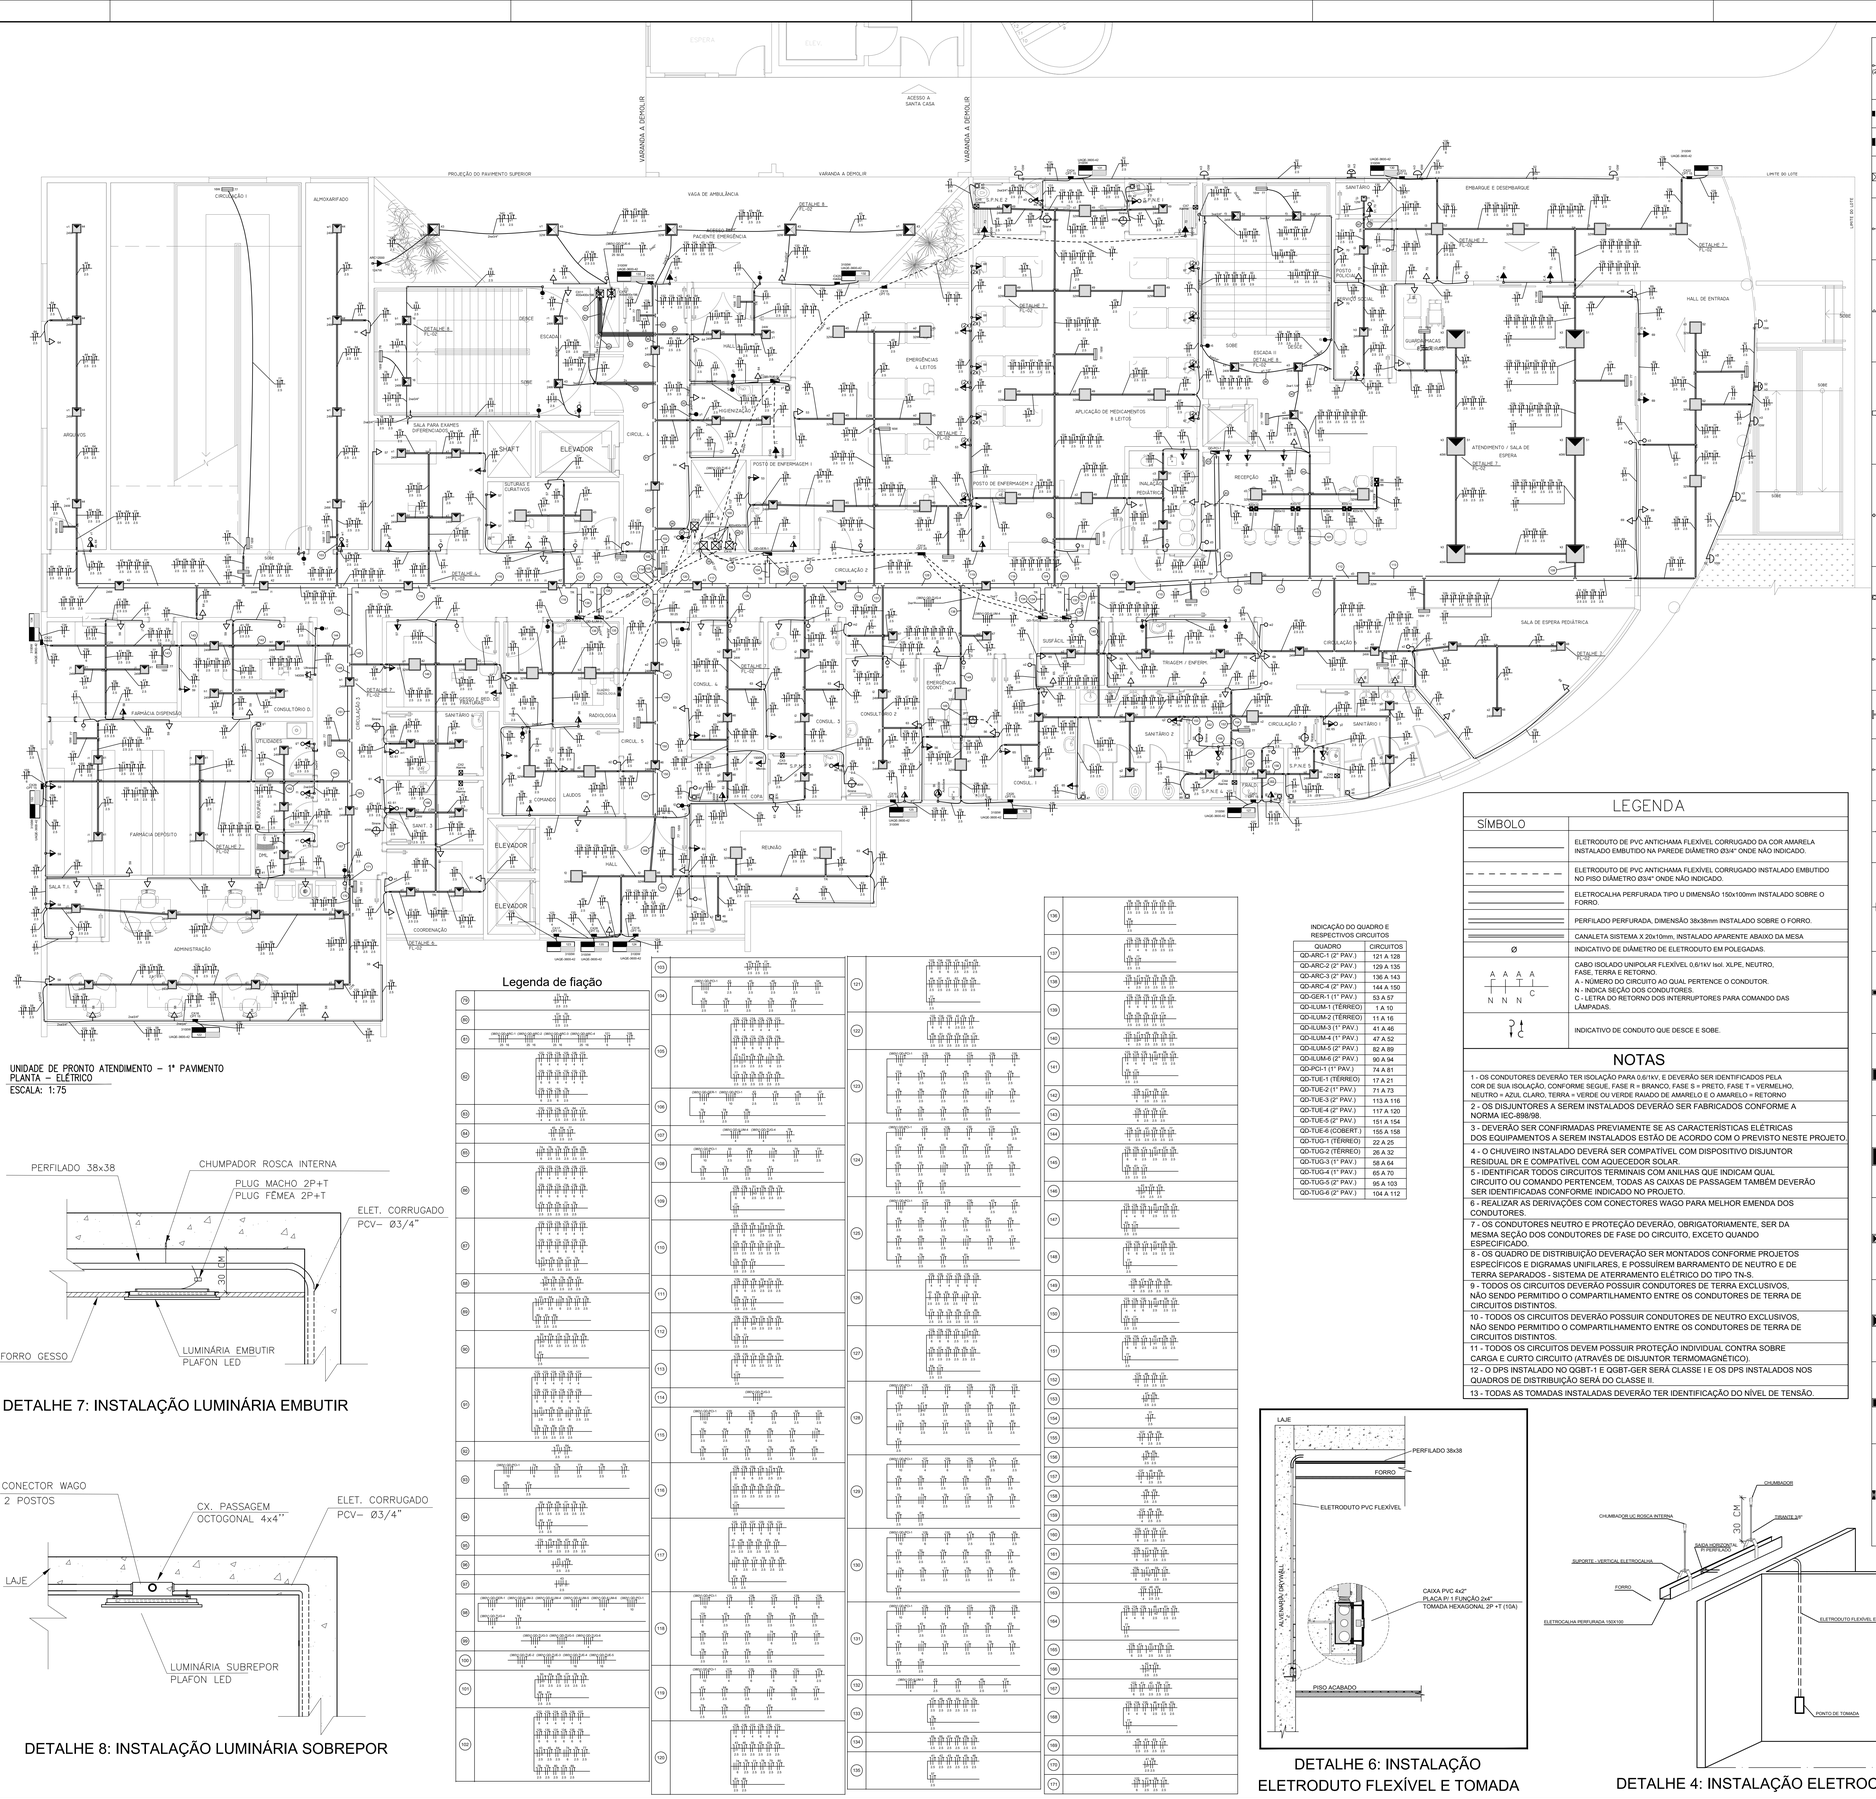

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – 1º PAVIMENTO
PLANTA – ELÉTRICO
ESCALA: 1:75

Legenda de fiação

INDICAÇÃO DO QUADRO E RESPECTIVOS CIRCUITOS

QUADRO	CIRCUITOS
QD-ARC-1 (2º PAV.)	121 A 128
QD-ARC-2 (2º PAV.)	129 A 135
QD-ARC-3 (2º PAV.)	136 A 143
QD-ARC-4 (2º PAV.)	144 A 150
QD-GER-1 (1º PAV.)	53 A 57
QD-ILUM-1 (TÉRREO)	1 A 10
QD-ILUM-2 (TÉRREO)	11 A 16
QD-ILUM-3 (1º PAV.)	41 A 46
QD-ILUM-4 (1º PAV.)	47 A 52
QD-ILUM-5 (2º PAV.)	82 A 89
QD-ILUM-6 (2º PAV.)	90 A 94
QD-PCI-1 (1º PAV.)	74 A 81
QD-TUE-1 (TÉRREO)	17 A 21
QD-TUE-2 (1º PAV.)	71 A 73
QD-TUE-3 (2º PAV.)	113 A 116
QD-TUE-4 (2º PAV.)	117 A 120
QD-TUE-5 (2º PAV.)	151 A 154
QD-TUE-6 (COBERT.)	155 A 158
QD-TUG-1 (TÉRREO)	22 A 25
QD-TUG-2 (TÉRREO)	26 A 32
QD-TUG-3 (1º PAV.)	58 A 64
QD-TUG-4 (1º PAV.)	65 A 70
QD-TUG-5 (2º PAV.)	95 A 103
QD-TUG-6 (2º PAV.)	104 A 112

Legenda detalhada

2 tomadas médias e 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	10U
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	1M
Caixa de passagem CPT10 embutir parede a 0,20m do piso acabado onde não indicado	
Caixa de passagem - embutir	
PVC (ref. Tigre)	
CPT 10 ref. 33048157	1M
Caixa de passagem CPT20 embutir parede a 0,20m do piso acabado onde não indicado	
Caixa de passagem - embutir	
PVC (ref. Tigre)	
CPT 20 ref. 33044410	1M
Caixa de passagem sobrepor na parede	
Caixa de passagem - sobrepor	
Metal (ref.Wetzel)	
450x450x196 mm ref. CP-450x20	1M
Bucha nylon nº10	4M
Parafuso S/10"x70mm rosca soberba	4M
Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções	1M
5i placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	1M
Cobovelo reto 90º	
Acessórios Perfilados Lisos	
Cobovelo reto	
38x38mm	1M
Tala plana perfurada	
38mm	4M
Tampa p/ cobovelo reto 90°	
38mm	1M
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	16M
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	16M
Porca sextavada galvan.	
1/4"	16M
Cruzeta (X) 90°	
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	24M
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	24M
Porca sextavada galvan.	
1/4"	24M
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen	
Cruzeta (X)	
150x100mm chapa 18	1M
Tala plana perfurada	
100mm	6M
Tampa p/ cruzeta 90°	
150x100mm chapa 18	1M
Cruzeta reta (X) 90°	
Acessórios Perfilados Lisos	
Cruzeta (X) reta 90°	
38x38mm	1M
Tala plana perfurada	
38mm	6M
Tampa p/ cruzeta reta 90°	
38mm	1M
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	24M
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	24M
Porca sextavada galvan.	
1/4"	24M
Exaustor 150mm instalado no teto	
Acessórios p/ eletrodutos	
Conduete Alumínio Multiplo X	
3x4" s/ tampa ref. 56200072	1M
Tampa de Alumínio p/ Conduete	
Cega 3/4" ref. 56114006	1M
Exaustor	
Exaustor 150mm cor branca bivolt	
Exaustor Ventisol	1M
Interruptor 1 simples e 1 paralelo a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções retangulares	1M
5i placa	
Interruptor 2 teclas - simples e paralela	1M
Interruptor autom. Por presença	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo de Comando	
Interruptor autom. por presença	
110V - 1200W resistivo	1M
Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função retangular	1M
5i placa	
Interruptor 1 tecla paralela	1M
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função retangular	1M
5i placa	
Interruptor 1 tecla simples	1M
Luminária p/ Berçário Led - parede	
Caixa de Luz 4"x2"	
4"x 2" ref. 33043036	1M
Luminária e acessórios	
Arandela	
Tartaruga ref. FE004	1M
Dispositivos de Conexão e Identificação de Circuitos	
Anilha de Identificação do Circuito "número"	2M
Conector Wago 2 Condutores p/ Emenda cód. 222-412	2M
Arandela Led	
Bocal E27	
10 lm ref. 3510691	1M
Luminária plafon LED embutir teto 12W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon embutir Led LED p/ Drive	
12W ref. 438213	1M
Luminária plafon LED embutir teto 32W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon embutir Led LED p/ Drive	
32W ref. 438243	1M
Luminária plafon LED embutir teto 40W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon sobrepor LED c/ Drive	
40W ref. 438251	1M
Luminária plafon LED sobrepor teto 24W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon sobrepor LED c/ Drive	
24W ref. 438203	1M
Luminária plafon LED sobrepor teto 32W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon sobrepor LED c/ Drive	
32W ref. 438210	1M
Luminária plafon LED embutir teto 24W	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC octogonal	
4"x 4" cód. 33043155	1M
Acessórios uso geral	
Acessório de identificação do Circuito	
Marcador anilha p/ cabo até 4mm² ref. MHG25 W	4M
Acessórios de Conexão	
Conector Wago 3 polos ref. 222-413	2M
Conjunto integrado timpada e luminária	
Plafon embutir Led LED c/ Drive	
24W ref. 438208	1M
Quadro de Alimentação do Raiox II a 1,20m do piso	
Quadro Raio II	
Dispositivo de Comando e Proteção do Quadro	
1 Botão pulsativo de comando com preto 35830 00-5A11	1M
1 Botão pulsativo de comando cor vermelho 35830 01-6A20	1M
Barramentos de cobre p/ 10 saída	2M
Bobinas com bobs de comando duplo Ligar/desliga e sinalização (35806 01)	1M
Botão vermelho com fechadura de segurança 35830 00-1BA20 desliga	1M
Caixa de montagem exerrente 5qo 35828 01-A20	1M
Contator 3RT10 44	1M
DPS classe II - 275V - FINDER TP 24 8.275 e520	4M
Disjuntor Tripolar 150A curva C 1kA = 15kA	1M
Disjuntor Tripolar 70A curva C 1kA = 3kA	1M
Interruptor DR Tetrapolar 100A p/ circuitos de corrente alternada e continua pulsante	1M
Quadro de comando cemar 350x200x150 ref. 9 011 02	1M
Quadro de distribuição	
Quadro distrib. metal - embutir	
Caixa PVC	
Qad. 36 disj. pdp - 1k Padrão 100A	1M
Sistema de Alarme PNE 0,40m do piso	
Alarme Emergencial p/ Sanitário ref. Proflux 69 046	
Kit	
Bateria Wireless - Incluso Bateria - Sirene Audiovisual	1M
T Horizontal 90°	
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	24M
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	24M
Porca sextavada galvan.	
1/4"	24M
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen	
T horizontal 90°	
150x100mm chapa 18	1M
Tala plana perfurada	
100mm	6M
Tampa p/ T horizontal 90°	
150x100mm chapa 18	1M
T reto 90°	
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	24M
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	24M
Porca sextavada galvan.	
1/4"	24M
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen	
T horizontal reto 90°	
150x100mm chapa 18	1M
Tala plana perfurada	
100mm	6M
Tampa p/ T horizontal reto 90°	
150x100mm chapa 18	1M
Tomada Sobrepor da Condensadora	
Condensadora	
Condensadora Multi Split	
Condensador Inverter ref. Elgin modelo: UAQE-3600-42	1U
Luminária e acessórios	
Dispositivos de Conexão e Identificação de Circuitos	
Anilha de Identificação do Circuito "número"	2M
Conector Wago 2 Condutores p/ Emenda cód. 222-412	2M
Tomada Tetx p/ Luz de Emergência	
Acessórios p/ eletrodutos	
Conduete Alumínio Multiplo X	
3x4" s/ tampa ref. 56200072	1M
Tampa de Alumínio p/ Conduete	
3/4" p/ tomada NBR 14136 ref. 56117036	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1M
Tomada alta Chuveiro a 2,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ furo	1M
Luminária e acessórios	
Luminária Plafon Embutir LED p/ Drive	
Conector Wago 2 Condutores p/ Emenda cód. 222-412	2M
Tomada alta a 1,80m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1M
Tomada alta p/ Cortina de Ar a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 4x2"	
Placa c/ furo 5.5mm ref. 57108002	1M
Tomada alta p/ Sistema Audiovisual a 2,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1M
Tomada baixa Ultrasom a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	1M
Luminária e acessórios	
Dispositivos de Conexão e Identificação de Circuitos	
Anilha de Identificação do Circuito "número"	2M
Conector Wago 2 Condutores p/ Emenda cód. 222-412	2M
Tomada baixa a 0,20m do piso - Canaleta sistema X	
Canaleta PVC sistema X	
Tomada em Canaleta Sistema X	
Acabadade p/ canaletas 20x12 ref. 67504	1M
Tomada 2P+T 10A ref. 675090	1M
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função retangular	1M
5i placa	
Interruptor 1 tecla paralela	1M
Tomada média Autoclave a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	1M
Luminária e acessórios	
Dispositivos de Conexão e Identificação de Circuitos	
Anilha de Identificação do Circuito "número"	2M
Conector Wago 2 Condutores p/ Emenda cód. 222-412	2M
Tomada média a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1M
Tomada média a 1,20m do piso - Tomada 15009i - Microondas	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1M
Tomada média a 1,20m do piso - Tomada 300W - Geladeira	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1M
5i placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1M
Tomada média p/ Cadeira Odontológica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	1M
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	1M

LEGENDA

SÍMBOLO	
	ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL CORRUGADO DA CÓR AMARELA INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE DIÂMETRO Ø3/4" ONDE NÃO INDICADO.
	ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL CORRUGADO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO DIÂMETRO Ø3/4" ONDE NÃO INDICADO.
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U DIMENSÃO 150x100mm INSTALADO SOBRE O FORRO.
	PERFILADO PERFURADA, DIMENSÃO 38x38mm INSTALADO SOBRE O FORRO.
	CANALETA SISTEMA X 20x10mm, INSTALADO APARENTE ABAIXO DA MESA
Ø	INDICATIVO DE DIÂMETRO DE ELETRODUTO EM POLEGADAS.
A A A A F I I I N N N C	CABO ISOLADO UNIPOLAR FLEXÍVEL 0,6/1kV Isol. XLPE, NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO. A - NÚMERO DO CIRCUITO AO QUAL PERTENCE O CONDUTOR. N - INDICA SEÇÃO DOS CONDUTORES. C - LETRA DO RETORNO DOS INTERRUPTORES PARA COMANDO DAS LÂMPADAS.
C	INDICATIVO DE CONDUTO QUE DESCE E SOBE.

NOTAS

1 - OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO PARA 0,6/1kV, E DEVERÃO SER IDENTIFICADOS PELA COR DE SUA ISOLAÇÃO, CONFORME SEGUE, FASE R = BRANCO, FASE S = PRETO, FASE T = VERMELHO, NEUTRO = AZUL CLARO, TERRA = VERDE OU VERDE RAIADO DE AMARELO E O AMARELO = RETORNO

2 - OS DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS DEVERÃO SER FABRICADOS CONFORME A NORMA IEC-898/98.

3 - DEVERÃO SER CONFIRMADAS PREVIAMENTE SE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS ESTÃO DE ACORDO COM O PREVISTO NESTE PROJETO.

4 - O CHUVEIRO INSTALADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DISPOSITIVO DISJUNTOR RESIDUAL DR E COMPATÍVEL COM AQUECEDOR SOLAR.

5 - IDENTIFICAR TODOS CIRCUITOS TERMINAIS COM ANILHAS QUE INDICAM QUAL CIRCUITO OU COMANDO PERTENCEM. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM TAMBÉM DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME INDICADO NO PROJETO.

6 - REALIZAR AS DERIVAÇÕES COM CONECTORES WAGO PARA MELHOR EMENDA DOS CONDUTORES.

7 - OS CONDUTORES NEUTRO E PROTEÇÃO DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SER DA MESMA SEÇÃO DOS CONDUTORES DE FASE DO CIRCUITO, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.

8 - OS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERAÇÃO SER MONTADOS CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS E DIGRAMAS UNIFILARES, E POSSUÍREM BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA SEPARADOS - SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO DO TIPO TN-S.

9 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTORES DE TERRA EXCLUSIVOS, NÃO SENDO PERMITIDO O COMPARTILHAMENTO ENTRE OS CONDUTORES DE TERRA DE CIRCUITOS DISTINTOS.

10 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTORES DE NEUTRO EXCLUSIVOS, NÃO SENDO PERMITIDO O COMPARTILHAMENTO ENTRE OS CONDUTORES DE TERRA DE CIRCUITOS DISTINTOS.

11 - TODOS OS CIRCUITOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO (ATRAVÉS DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO).

12 - O DPS INSTALADO NO QGBT-1 E QGBT-GER SERÁ CLASSE I E OS DPS INSTALADOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SERÁ DO CLASSE II.

13 - TODAS AS TOMADAS INSTALADAS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TENSÃO.

DETALHE 7: INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EMBUTIR

DETALHE 8: INSTALAÇÃO LUMINÁRIA SOBREPOR

DETALHE 6: INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL E TOMADA

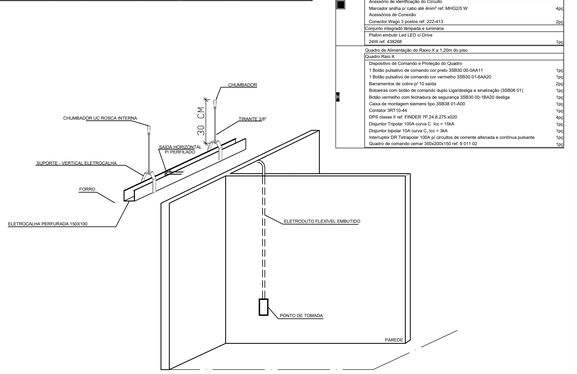

DETALHE 4: INSTALAÇÃO ELETROCALHA SOBRE O FORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

USO:

HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

DETALHE:

PLANTA 1º PAVIMENTO - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E DETALHES UPA-ELE-EXE-DT-002

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

DOCUMENTO:

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG

DAEPA:

S.M.U.:

R.T. PROJETO:

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.554.240/0001-01
MARINHO RAMOS PACO
CREA/MG: 47.643/D

R.T. EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRÓ MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	**05**	2.191,59	1.418,68	**ZM**	**64%**	**23%**	**3,03**

ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)	TOTAL (m²)
PRINCIPAL	-	-	-	6.741,78	6.741,78
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
12	**020**	**0090**	INDICADA	NOVEMBRO / 2018	**02 / 10**