



PLANTA DO TÉRREO
 ESCALA 1:100

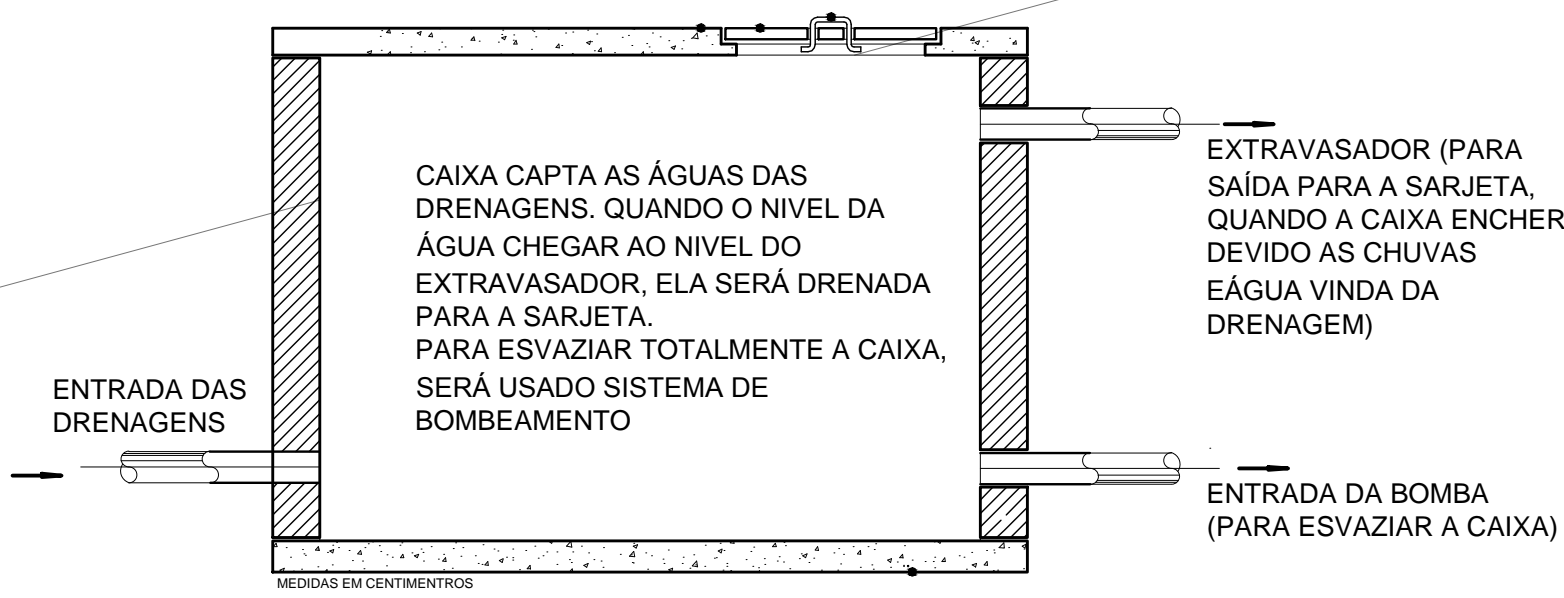

PLANTA ESQUEMÁTICA DA CAIXA DE DRENAGEM

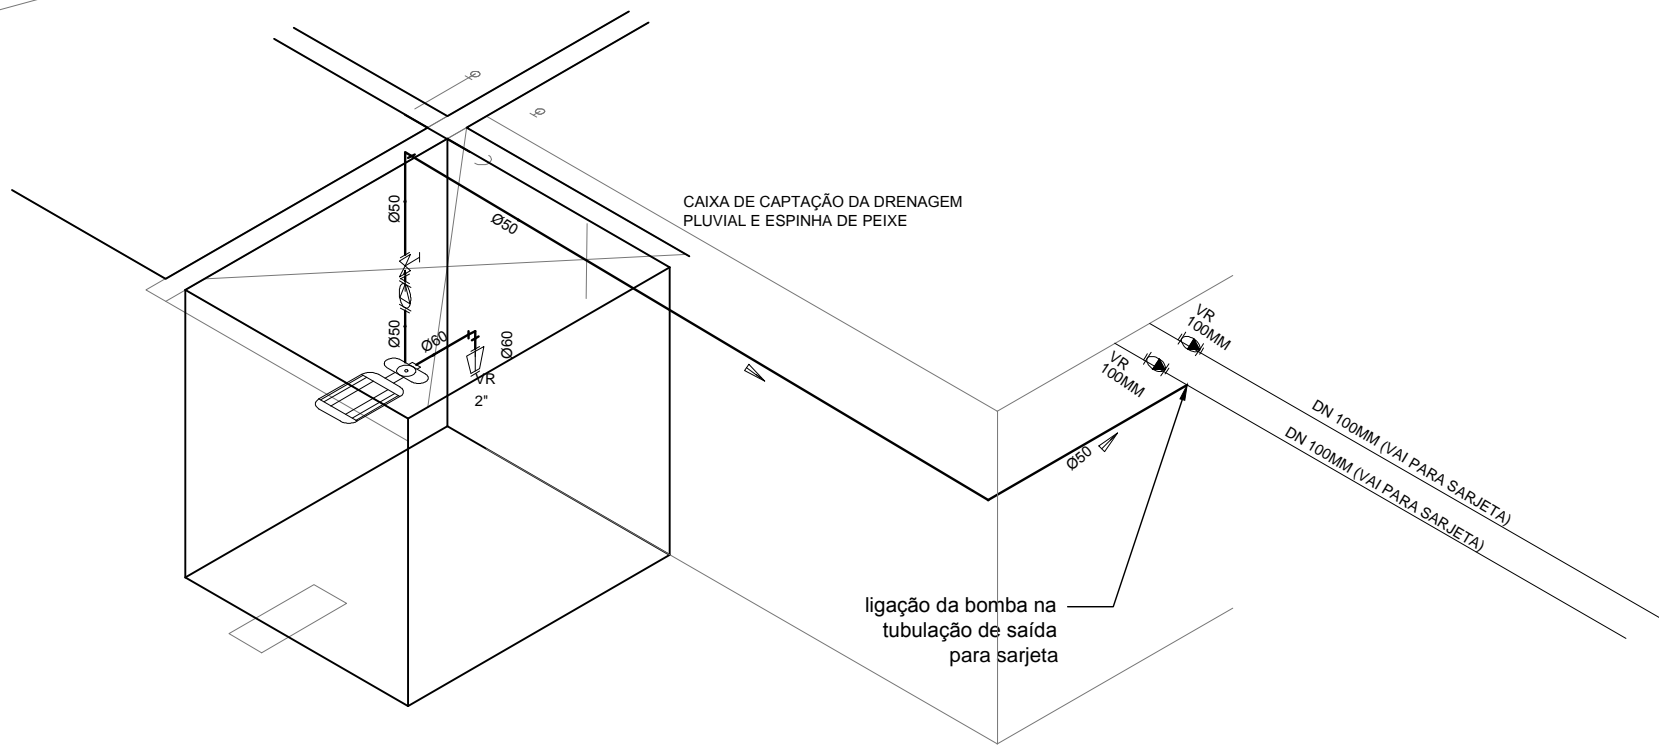


PLANTA ESQUEMÁTICA DO BOMBEAMENTO DA
 CAIXA DE DRENAGEM

NOTA 01

- TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANÉIS
- INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ± 2%
- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA



CAIXA DE DRENAGEM
 com grelha p/ limpeza de piso



Caixa pluvial



VÁLVULA DE RETENÇÃO

- 01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
- 02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
- 03 - TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
- 04 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.
- 05 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
- 06 - O LAVATÓRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.
- 07 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 08 - QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TE DE INSPEÇÃO.
- 09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.
- 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 12 - NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, QUE DEVERÁ SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO, TIPO: ATERRRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOÇO E ETC.
- 13 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.
- 14 - Todos os tubos pluviais que não ligam diretamente em caixas de passagem, fazem a transposição de vertical para horizontal com curvas de raio longo até sua ligação posterior na caixa mais próxima



SECRETARIA MUNICIPAL DE
 URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO:		PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO - PLUVIAL					
USO:		HOSPITALAR					
		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES					
DETALHE:		PLANTA E DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS					
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO		DOCUMENTO:		CNPJ.: 18.468.033/0001-26	
ENDEREÇO DO IMÓVEL:		RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG					
DAEPA:		R.T. PROJETO:		SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 17.505.344/0001-05 DOUGLAS PRADO BARBOSA CREAMG: 09.949/D			
R.T. EXECUÇÃO:							
S.M.U.:		PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26 DEIRO MOREIRA MARRA PREFEITO MUNICIPAL			
O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.							
Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (M²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (M²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	05	2.191,59	1.418,68	ZM	64%	23%	3,03
ÁREAS	CONSTRUIDA (M²)	A INCLUIR (M²)	A DEMOLIR (M²)	A CONSTRUIR (M²)		TOTAL (M²)	
PRINCIPAL	-	-	-	6.741,78		6.741,78	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:		ESCALA:	DATA:	FOLHA:	
12	020	0090		INDICADA	NOVEMBRO / 2018	03/04	