



DETALHE
FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS NA LAJE E
SEPARAÇÃO DE VIAS DE CABOS
SEM ESCALA


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES PARA SUPRESSORES DE SURTO		
	QGBT	QDCs
Modelo	VCL 275V 12,5/60KA Slim	VCL 275V 20KA Slim
Corrente Nominal de Descarga	30kA	10kA
Corrente Máxima de Descarga	60kA	20kA
Corrente Máxima de Impulso	12,5kA	-
Nível de Proteção	1,3kV	1,3kV
Máxima Tensão de operação contínua	275V	275V
Esquema de Conexão	2	2
Classe	1	2
Categoria	4	3
Fuzível de Proteção	4x(63A gL/gG)	4x(NH 40A/500VCA)

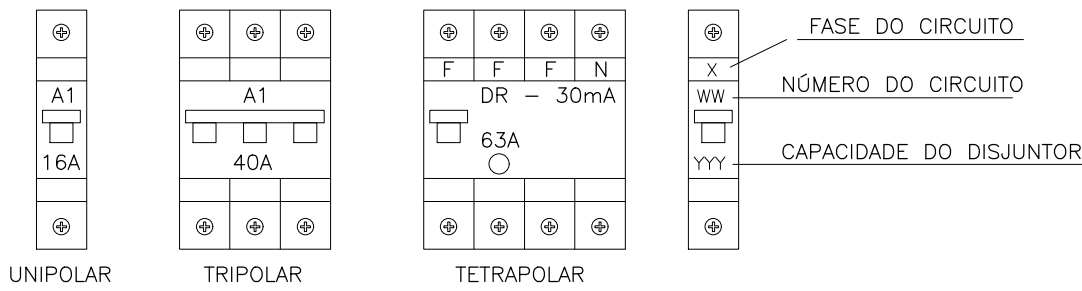


DETALHE
DIMENSÕES PADRÕES DOS DISJUNTORES
E INTERRUPTOR DR MODELO IEC
SEM ESCALA

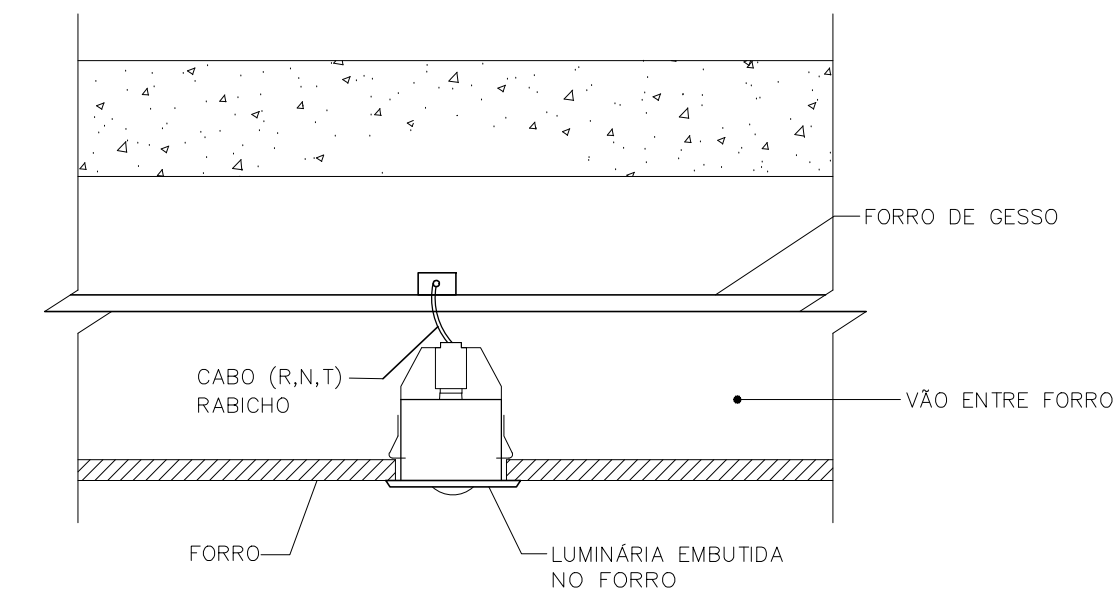


DETALHE
DET. INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS EMBUTIDAS NO FORRO
SEM ESCALA

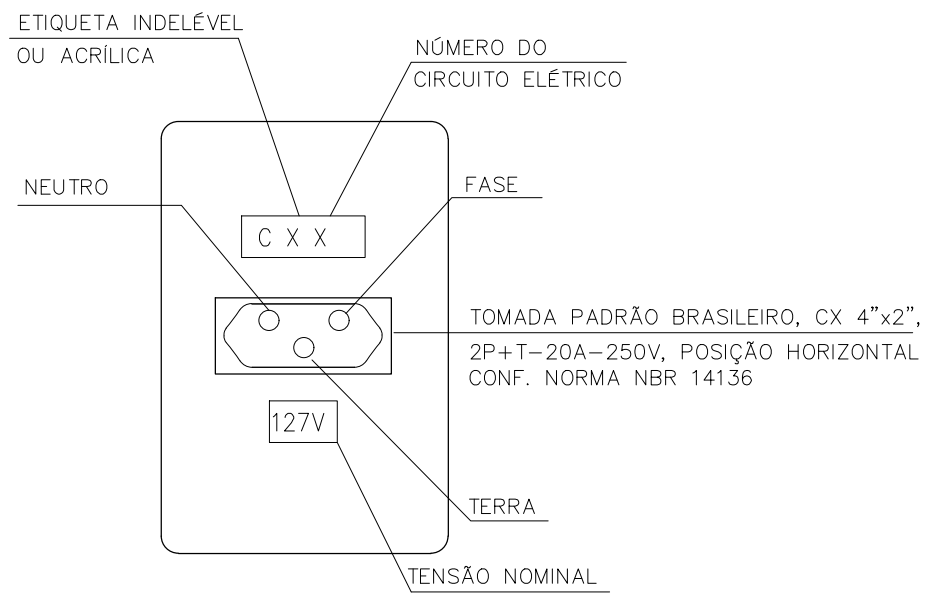


DETALHE
DETALHE POLARIZAÇÃO DE TOMADAS
SEM ESCALA

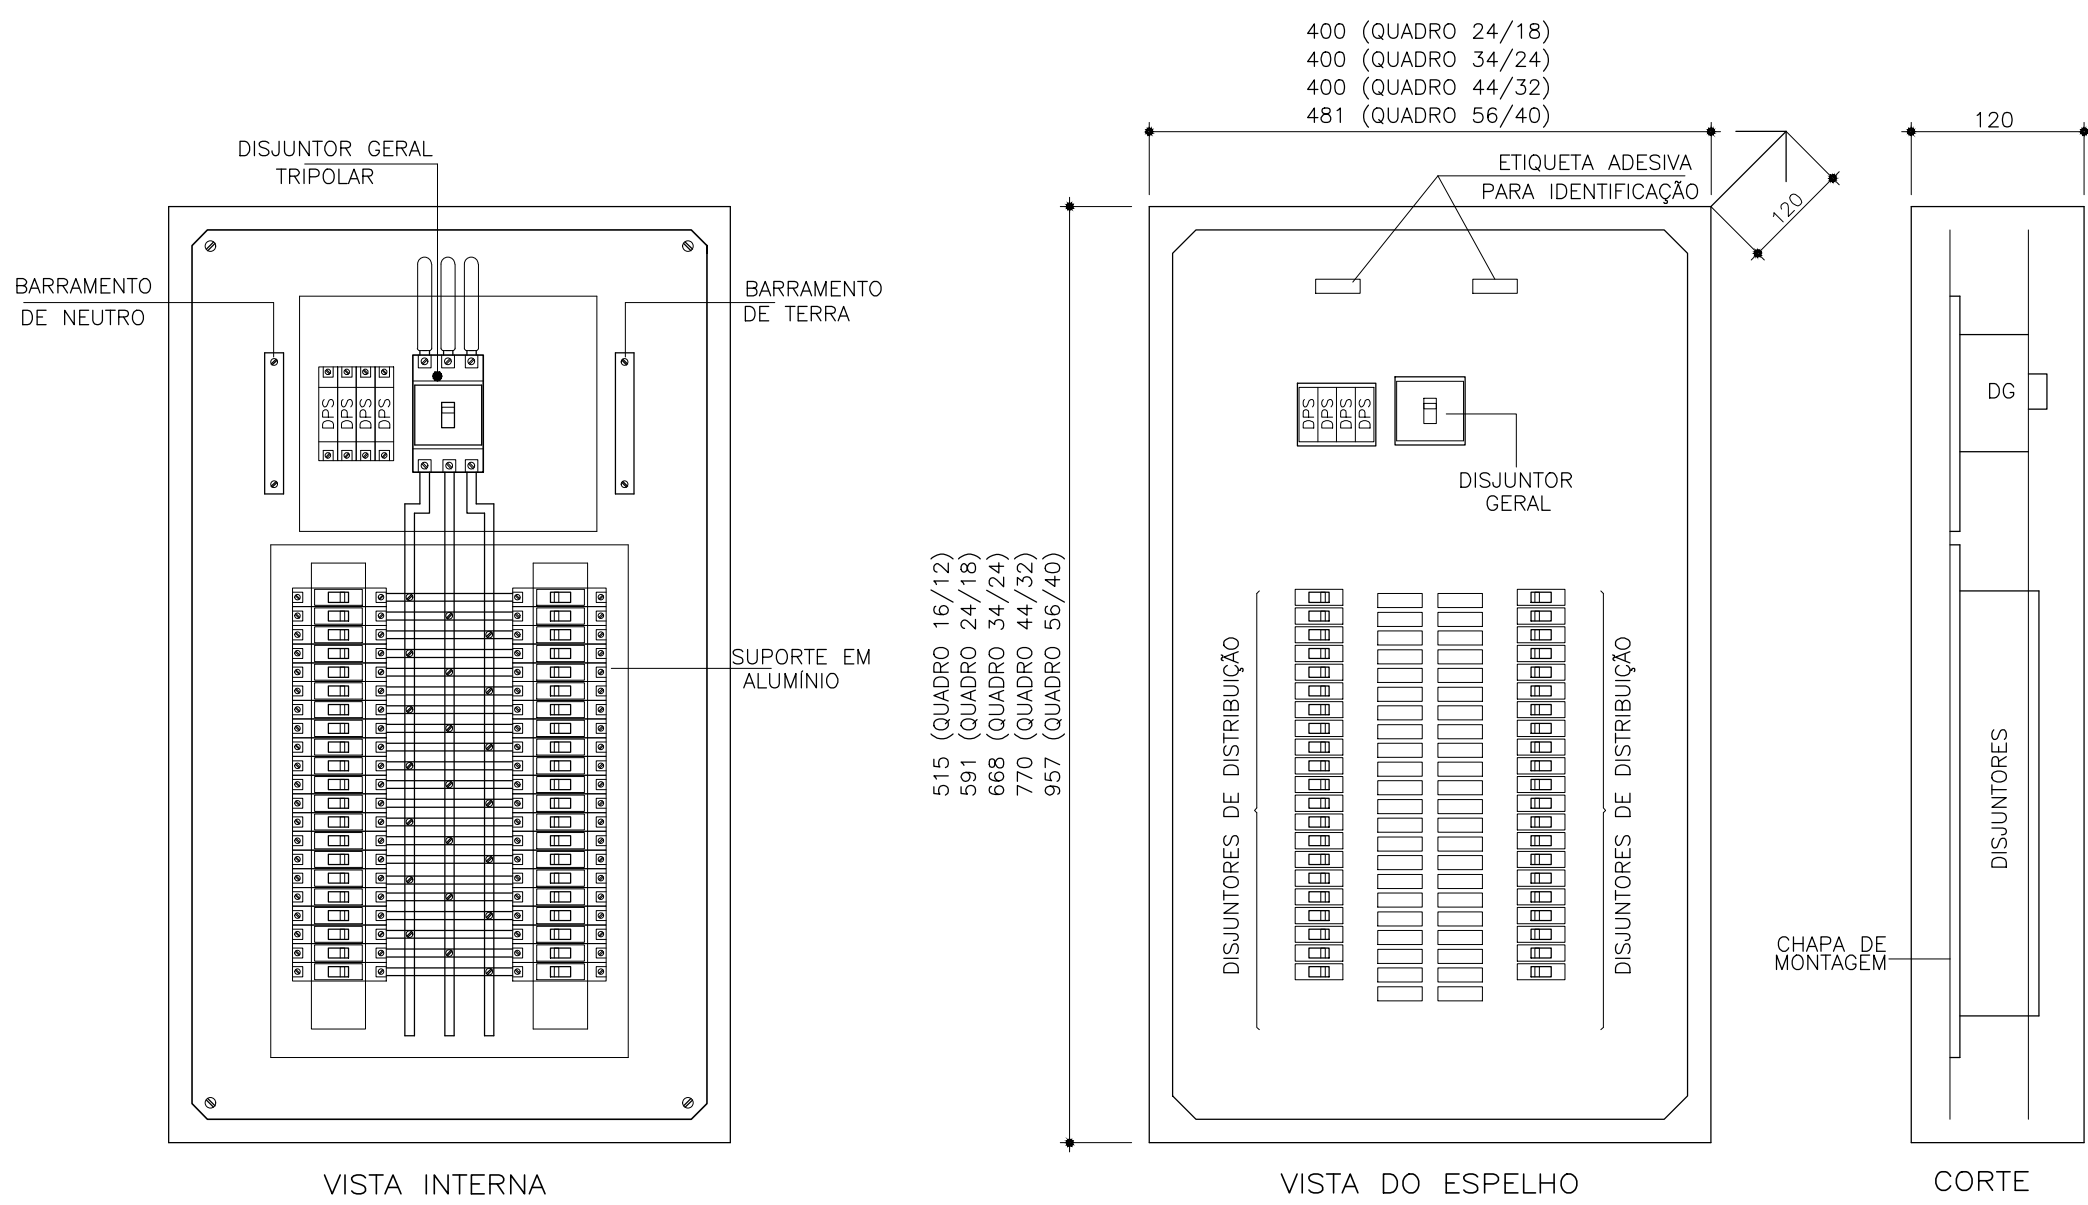


DETALHE
TÍPICO PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA

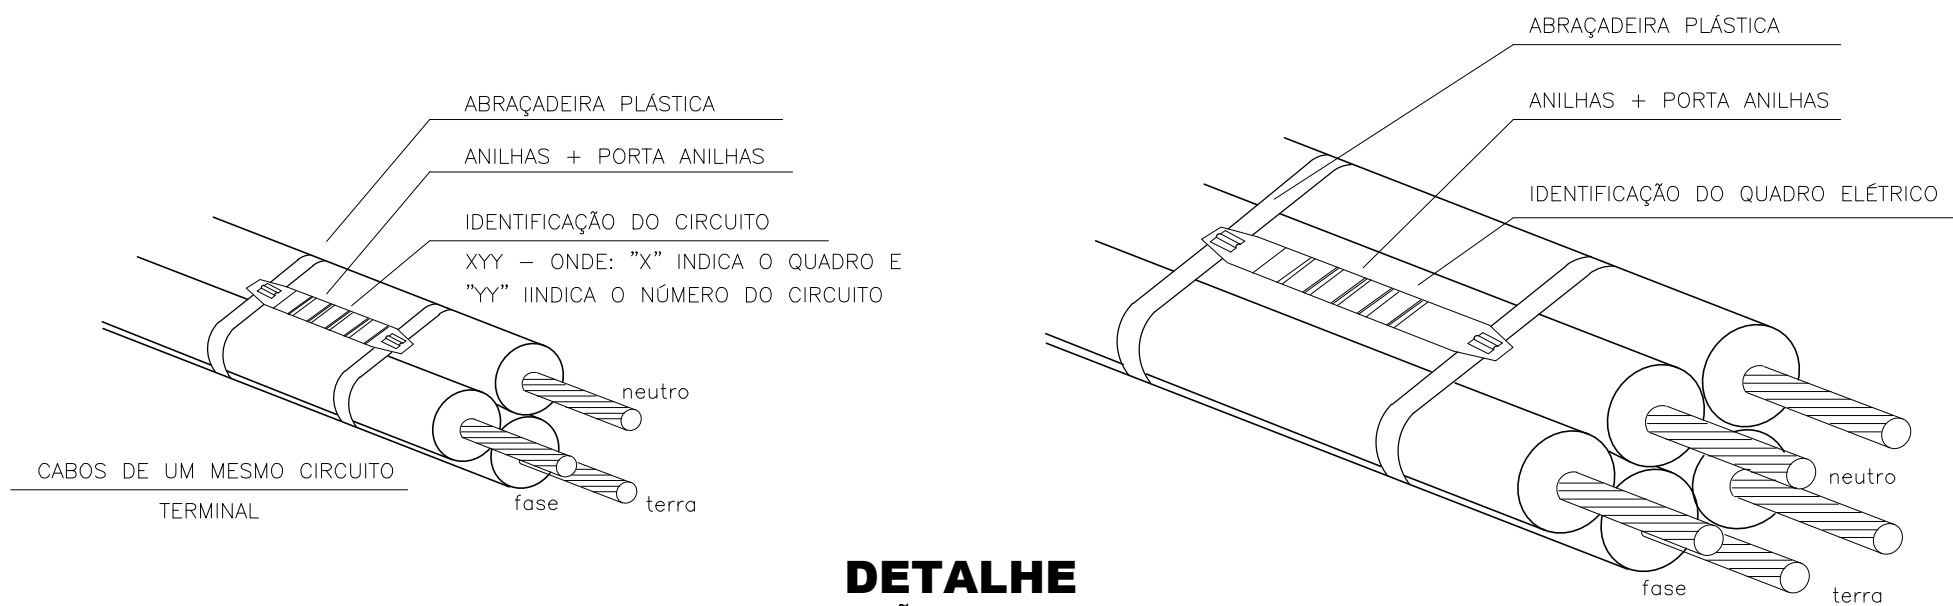

DETALHE
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES
SEM ESCALA

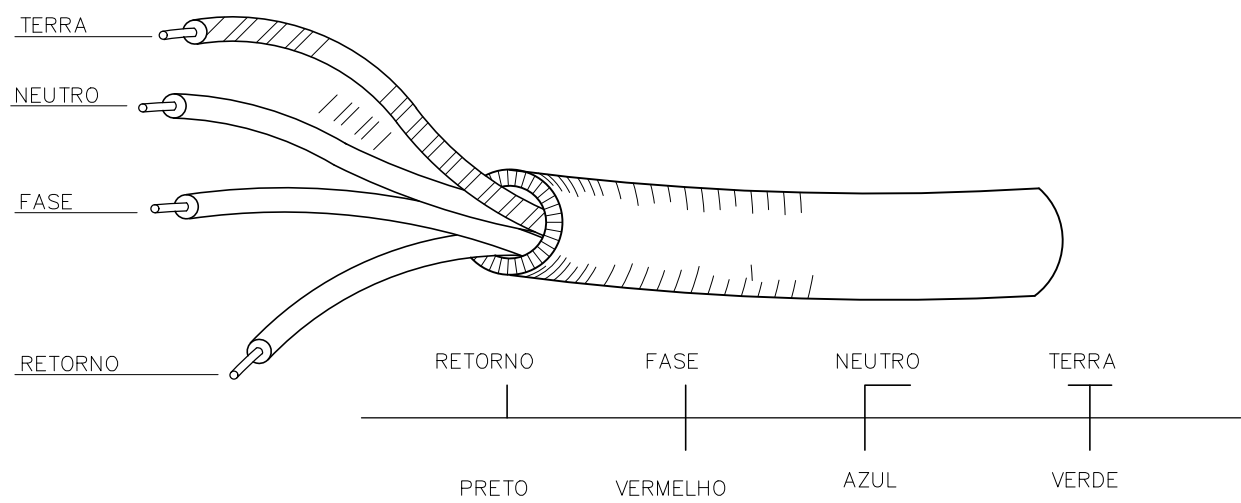


DETALHE 05
DETALHE DA IDENTIFICAÇÃO DA FIAÇÃO
SEM ESCALA

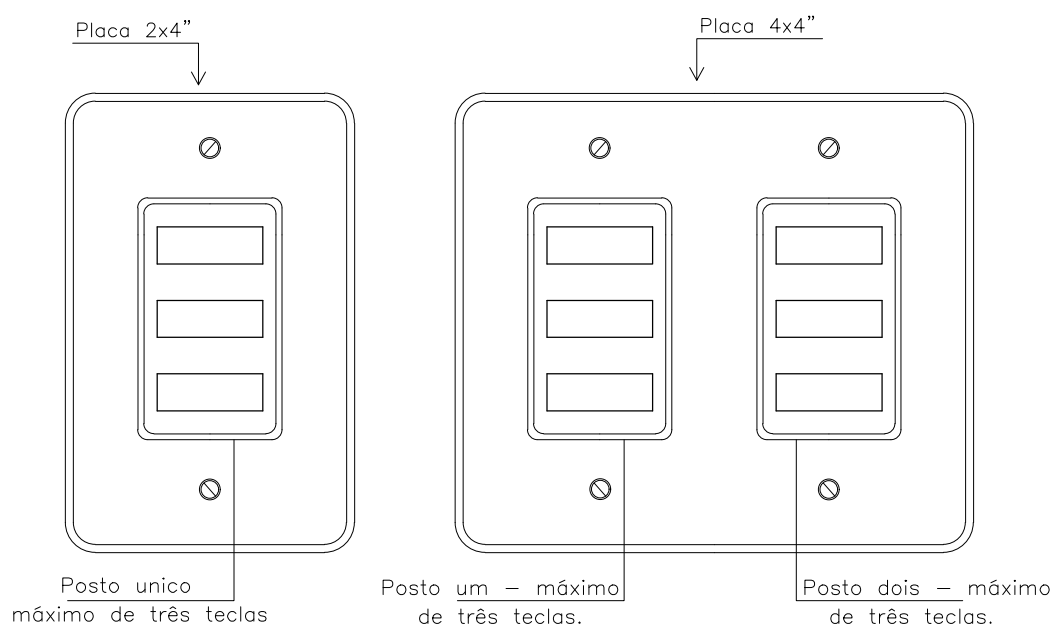

IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS:
S - TECLA DE INTERRUPTOR SIMPLES.
P - TECLA DE INTERRUPTOR PARALELO.
A - TECLA DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR.
B - TECLA DUPLA DE INTERRUPTOR BIPOLAR.
I - TECLA DUPLA DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO.
Teclas no posto um: XX-XX + YY-YY
Teclas no posto dois: YY-YY

DETALHE
CONVENÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO
DE INTERRUPTORES
SEM ESCALA

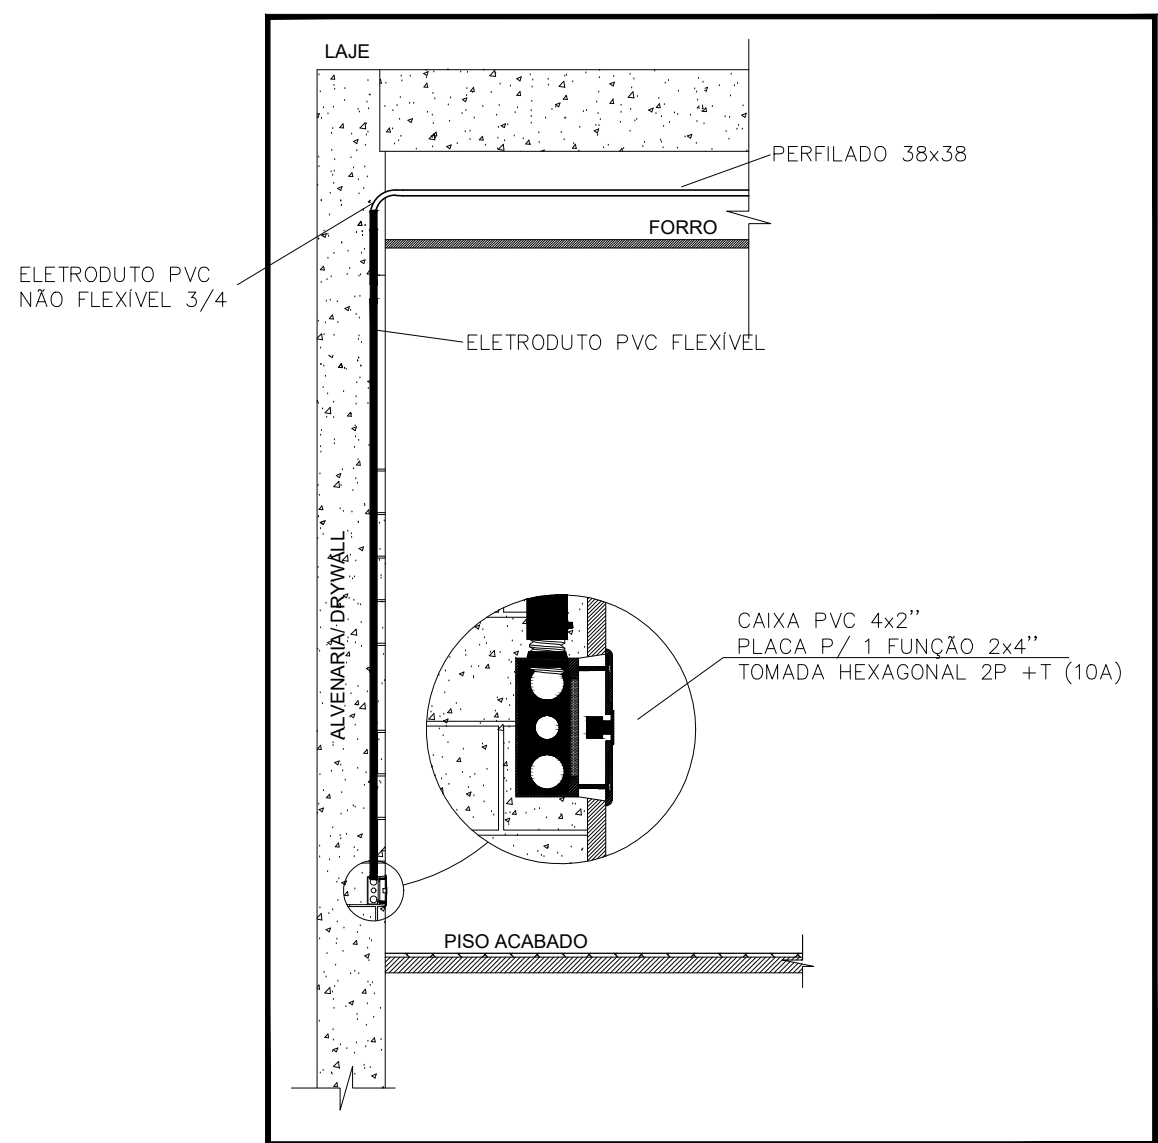

DETALHE
INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL E TOMADA
SEM ESCALA

1	CONFORME COMENTÁRIO, INTERRUPTOR	AMS	19/08/22
0	INICIAL	AMS	21/07/22
REVISÃO	DESCRIÇÃO	APROV.	DATA
CONTRATADA	ANCOE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI R. MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350/02 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875	RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) <i>Alexandre Magno Santos Cruz</i> ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ - CREA 007.148/0	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800		
LOCAL/OBRA/SERVIÇO	PROJETO DE REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA		
ENDEREÇO	RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS		
TÍTULO	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CONTEÚDO	DETALHES DE INSTALAÇÕES		
ARQUIVO	FORMATO	ESCALA	DATA
120722-9322-PE-ELE-PTR-0003-R0	A1	INDICADA	JUL 2022
			FOLHA
			03-08